

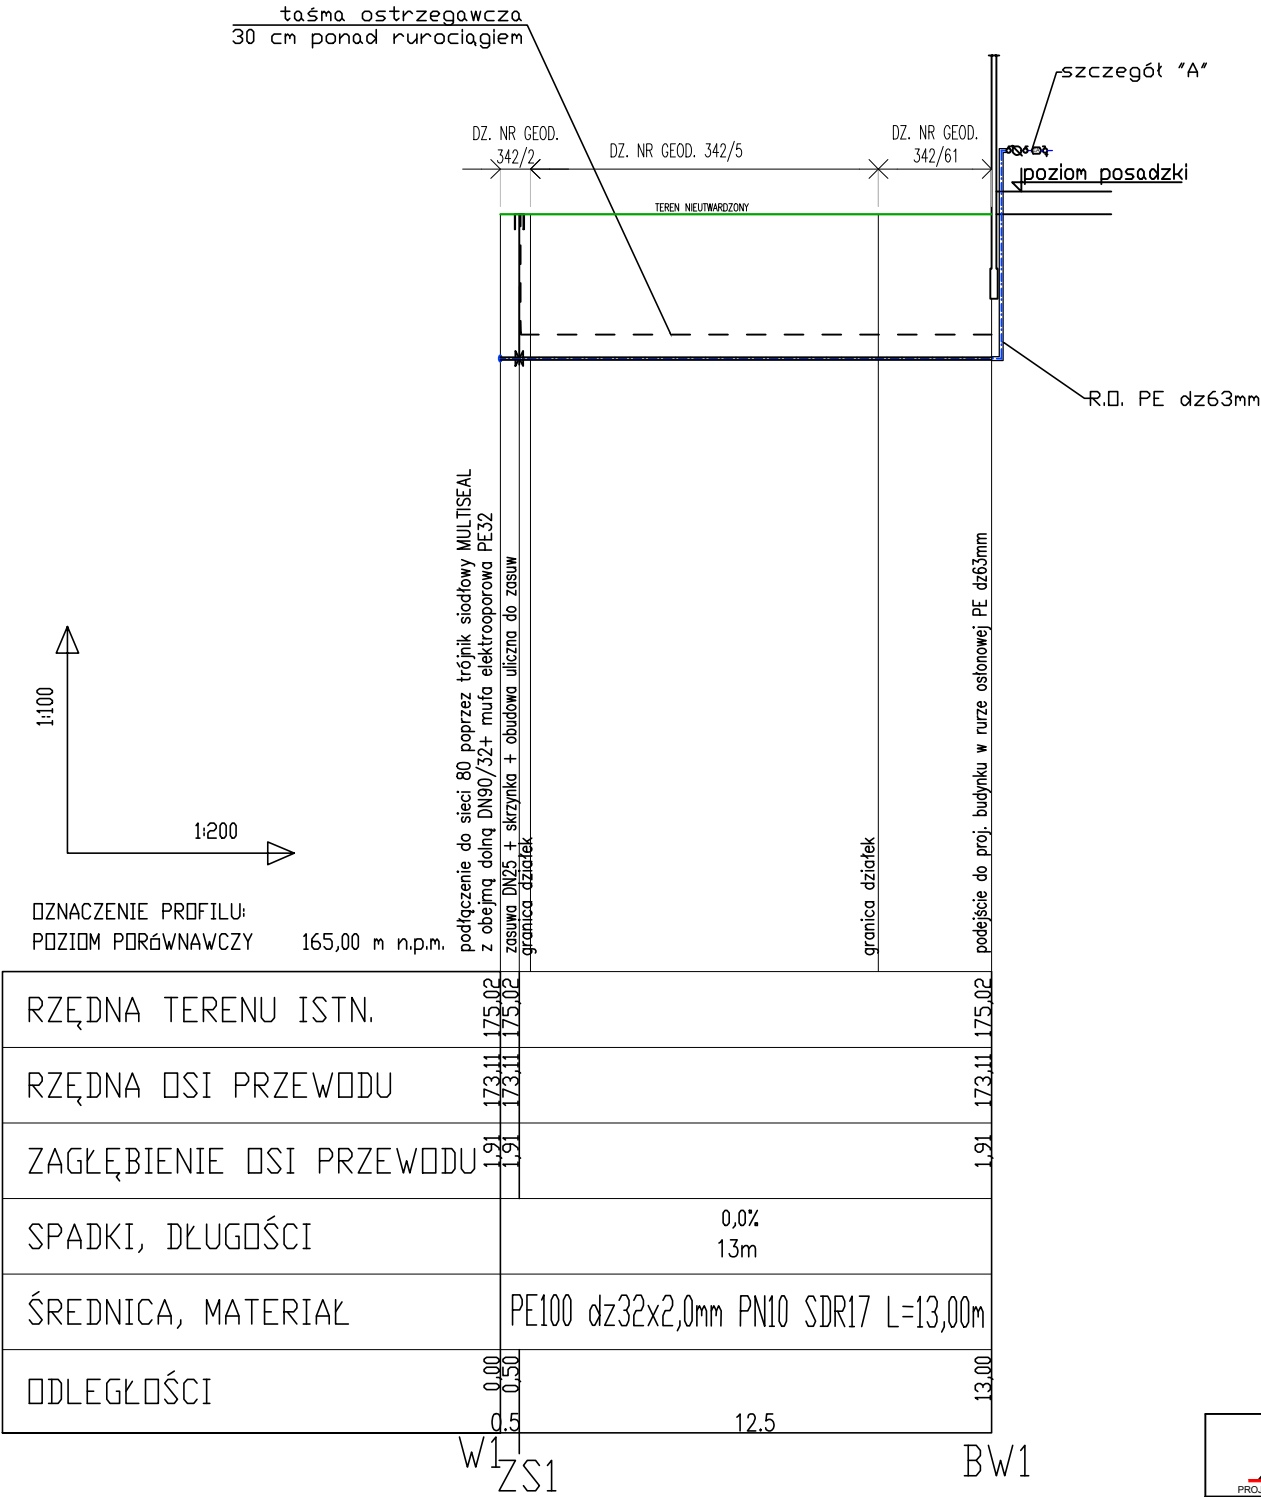
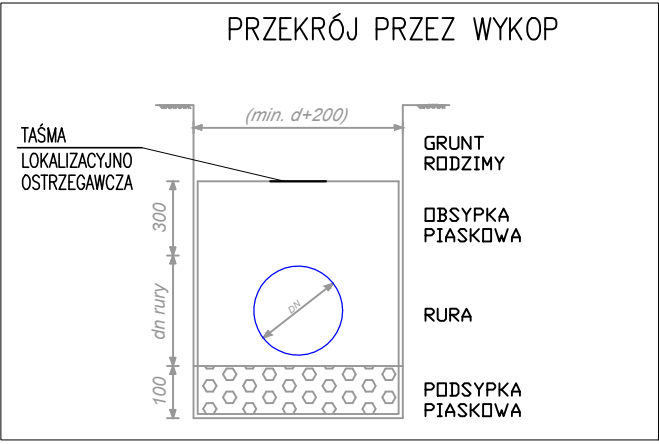


UWAGA:
* WSZYSTKIE ZAŁAMANIA W OSI RUROCIĄGU PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO (POZIOMEJ LUB PIONOWEJ) NALEŻY WYKONAĆ PRZY UŻYCIU DOPUSZCZALNEGO PROMIENIA GIĘCIA RURY PODANEGO PRZEZ PRODUCENTA RUR, UZALEŻNIONEGO OD TEMPERATURY OTOCZENIA LUB PRZY UŻYCIU KSZTAŁTEK ELEKTROOPOROWYCH /DOCZOŁOWYCH.
* PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH, NALEŻY WYKONAĆ ODKRYWKĘ W CELU WERYFIKACJI RZECZYWISTYCH RZĘDNYCH ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ

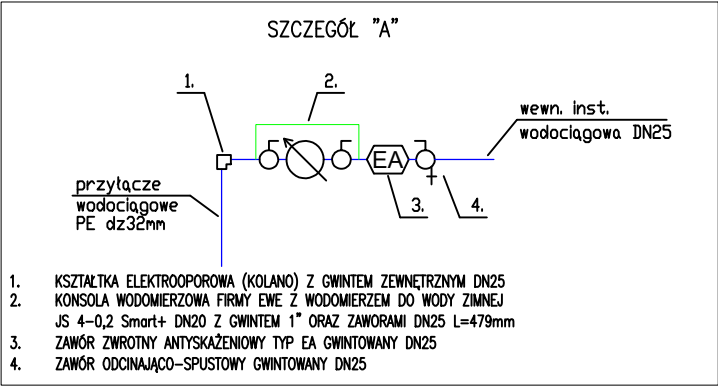

LEGENDA:
— — przyłącze wodociągowe

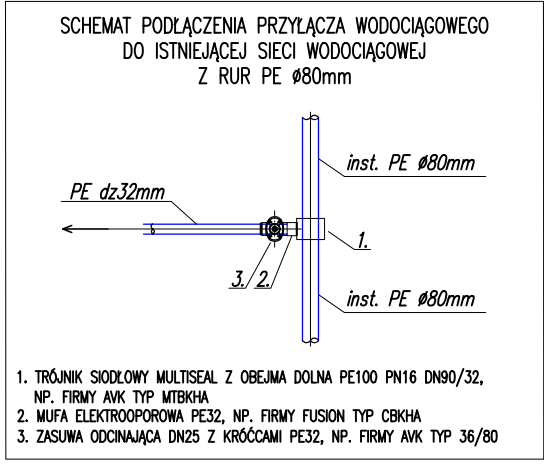

<div><div><div>ANDRZEJ PATEJUK</div><div>PROJEKT</div><div>PROJEKTY, KOSZTORYSY NADZORY BUDOWLANE</div></div><div><div>17-200 HAJNÓWKA, UL. TOROWA 33</div><div>NIP 543-178-93-83, REGON 200366670</div><div>tel. (85) 682 35 31, 668 174 531</div></div></div>		
Nr rys.	SZ-01	Skala 1:100/200
Nazwa rysunku: PROFIL PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO		
Inwestor: Gmina Hajnówka, 17-200 Hajnówka, ul. A. Zina 1		
Nazwa i adres obiektu: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej kotłowni PGR w Nowoberezowie z przeznaczeniem na Centrum Aktywności Wiejskiej, 17-200 Hajnówka, Nowoberezowo , nr ew. dz. 342/61		
Projektant:	Data: Grudzień 2020r.	Podpis:
Sprawdzający:	Data: Grudzień 2020r.	Podpis: